


# INTENZIFIKACE ČOV VÝŽLOVKA BLOKOVÉ SCHÉMA ČOV PO INTENZIFIKACI

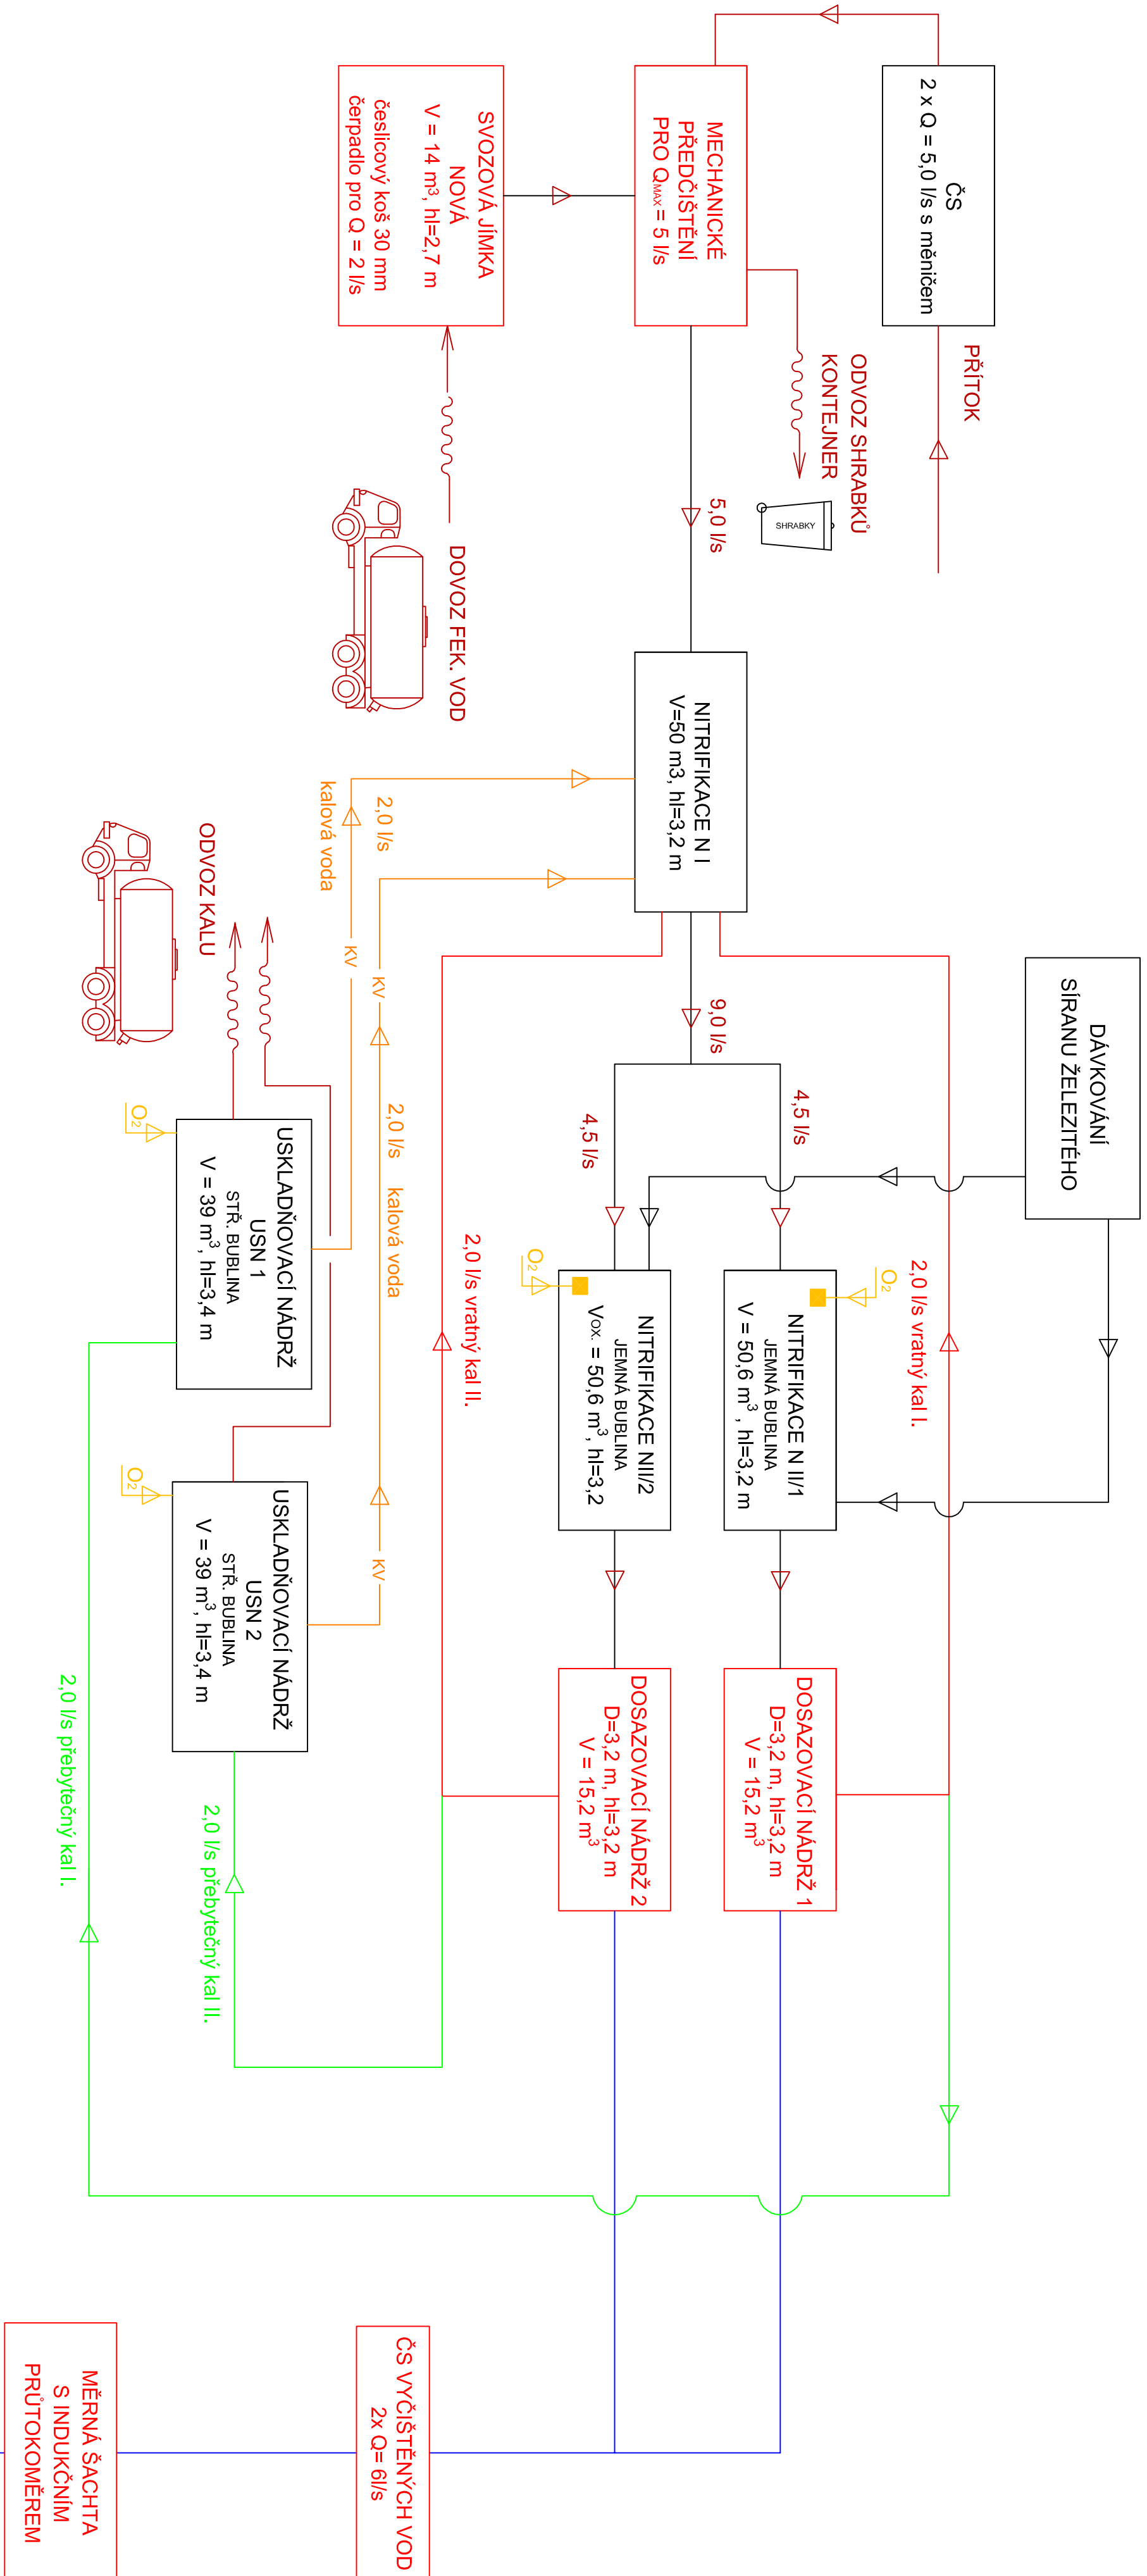

<u>PRÍLOHA:</u>	VÝŽIVOVKA
E.O.	1200
Q24	144 m3/den 1,7 l/s
Qd	192 m3/den 2,22 l/s
Qh	4,6 l/s
BSK5	72 kg/den
CHSK	144 kg/den
Nc	13,2 kg/den
Pc	3,0 kg/den

**LEGENDA :**


ODPADNÍ VODA

ČISTÁ VODA

VZDUCH

PŘEBYTEČNÝ KAL

KALOVÁ VODA

 <b>Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Stoezini 1079, 500 03 Hradec Králové</b> tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: <a href="mailto:vis@vshk.cz">vis@vshk.cz</a>					
<b>DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ</b>					
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. KNIŽÁK <i>Kaříšek</i>	ZOPP. PROJEKTANT ING. KNIŽÁK <i>Kaříšek</i>	PROJEKTANT HYNEK L.	KONTROLOVAL ING. FOREJTEK <i>Forejtek</i>		
INVESTOR  OBEC VYŽLOVKA	OBJEDNATEL  OBEC VYŽLOVKA		FORMÁT 3 A4		
KRAJ  STŘEDOČESKÝ	OBEC  VYŽLOVKA	DATUM 03/2015		STUPĚN DŮR	
AKCE  VYŽLOVKA - INTENZIFIKACE ČOV		Č. ZAK. 1115 - 330			
		ARCH. Č 1115			
PŘÍLOHA  BLOKOVÉ SCHÉMA ČOV		MĚŘÍTKO -			
		ČÍSLO PŘÍLOHY			
		<b>D.1</b>			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DŮJEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŮEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVANY, ROZMNOŽOVANY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝMA OSOBÁM NEBO FIRMÁM					